


POMIESZCZENIE ROZDZIELNICZY GŁÓWNEJ

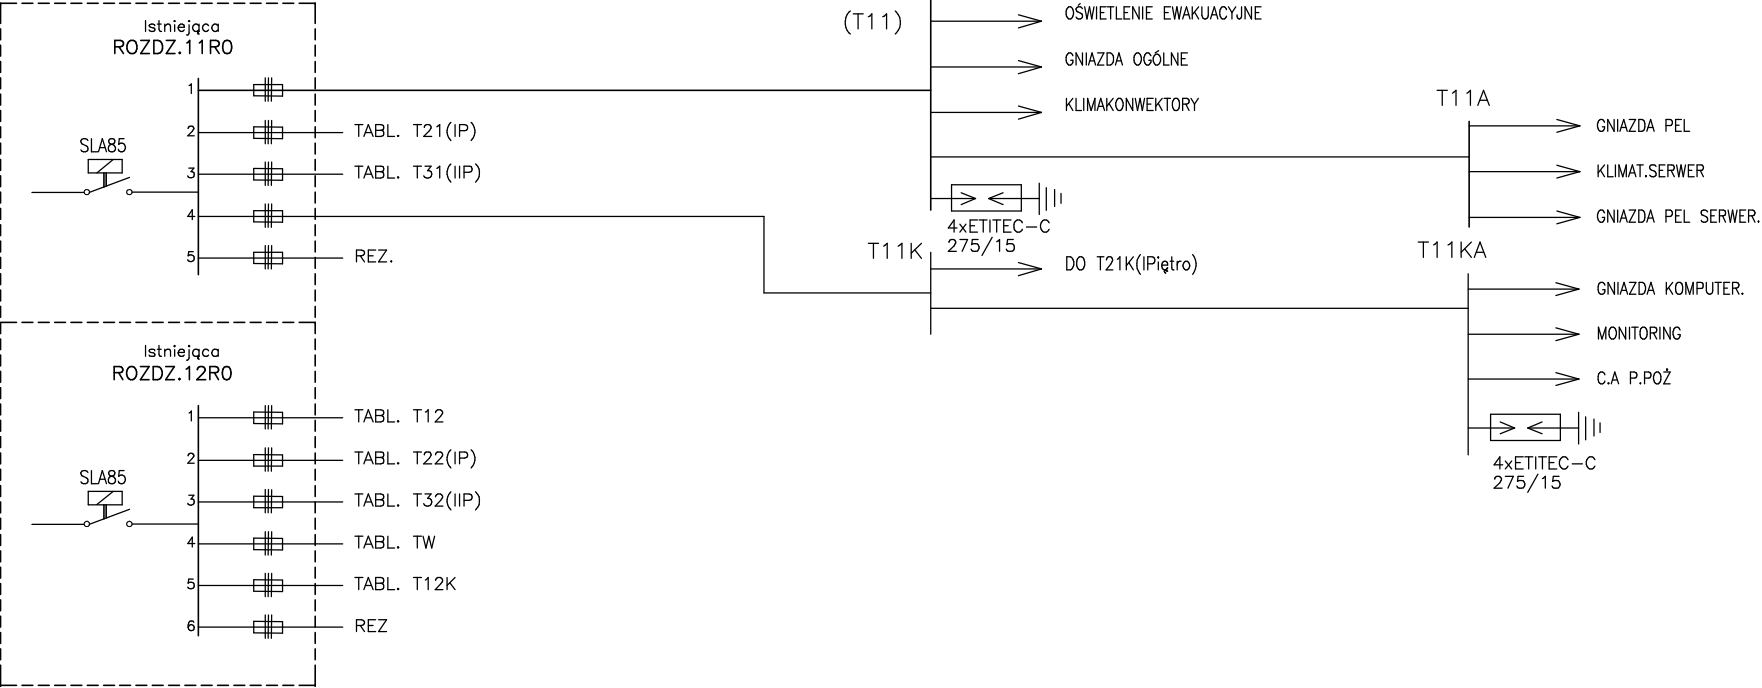

W miejsce istniejącej tablicy T11 należy zainstalować projektowaną tablicę TR
Istniejące zasilanie z rozdz.11R0 do likwidowanej tablicy T11, należy wykorzystać do zasilania projekt. tabl. TR
Istniejąca tablica T11K,zasilanie z rozdz. 11R0,odpływ do tablicy T21K(IP)oraz zasilanie do tablicy T11KA pozostają bez zmian.
Tablica T11KA pozostaje bez zmian
Lokalizacja tblicy T11A pozostaje bez zmian natomiast istniejące instalacje odbiorcze ulegają likwidacji
a istniejącą aparaturę rozdzielczą należy wykorzystać dla projektowanej insyalacji odbiorczej (gniazda komput. PEL)

projekt	PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WORD	nr	E6
adres	Bytom ul. Strzelców Bytomskich 98	skala	
rysunek	SCHEMAT ZASILANIA	data	10.2017
projektował	inż. Adam Pocwa nr upr. 9/78	faza	PB-W